

Schallsollierung DNR HNOG Beiblatt

Zu Pl. N.º 22/11
II/85 Stück Bae.


Stüchtl. Decken u. Wände im ausgesparten Dachgeschoss sind feuerverputzt und nach DIN 4102 zu verkleiden!

Der Bauherr:


Dachgeschoss

Min. 4%, Hörschwermetz. 31

J. F. = 28
K. F. = 3.15.1

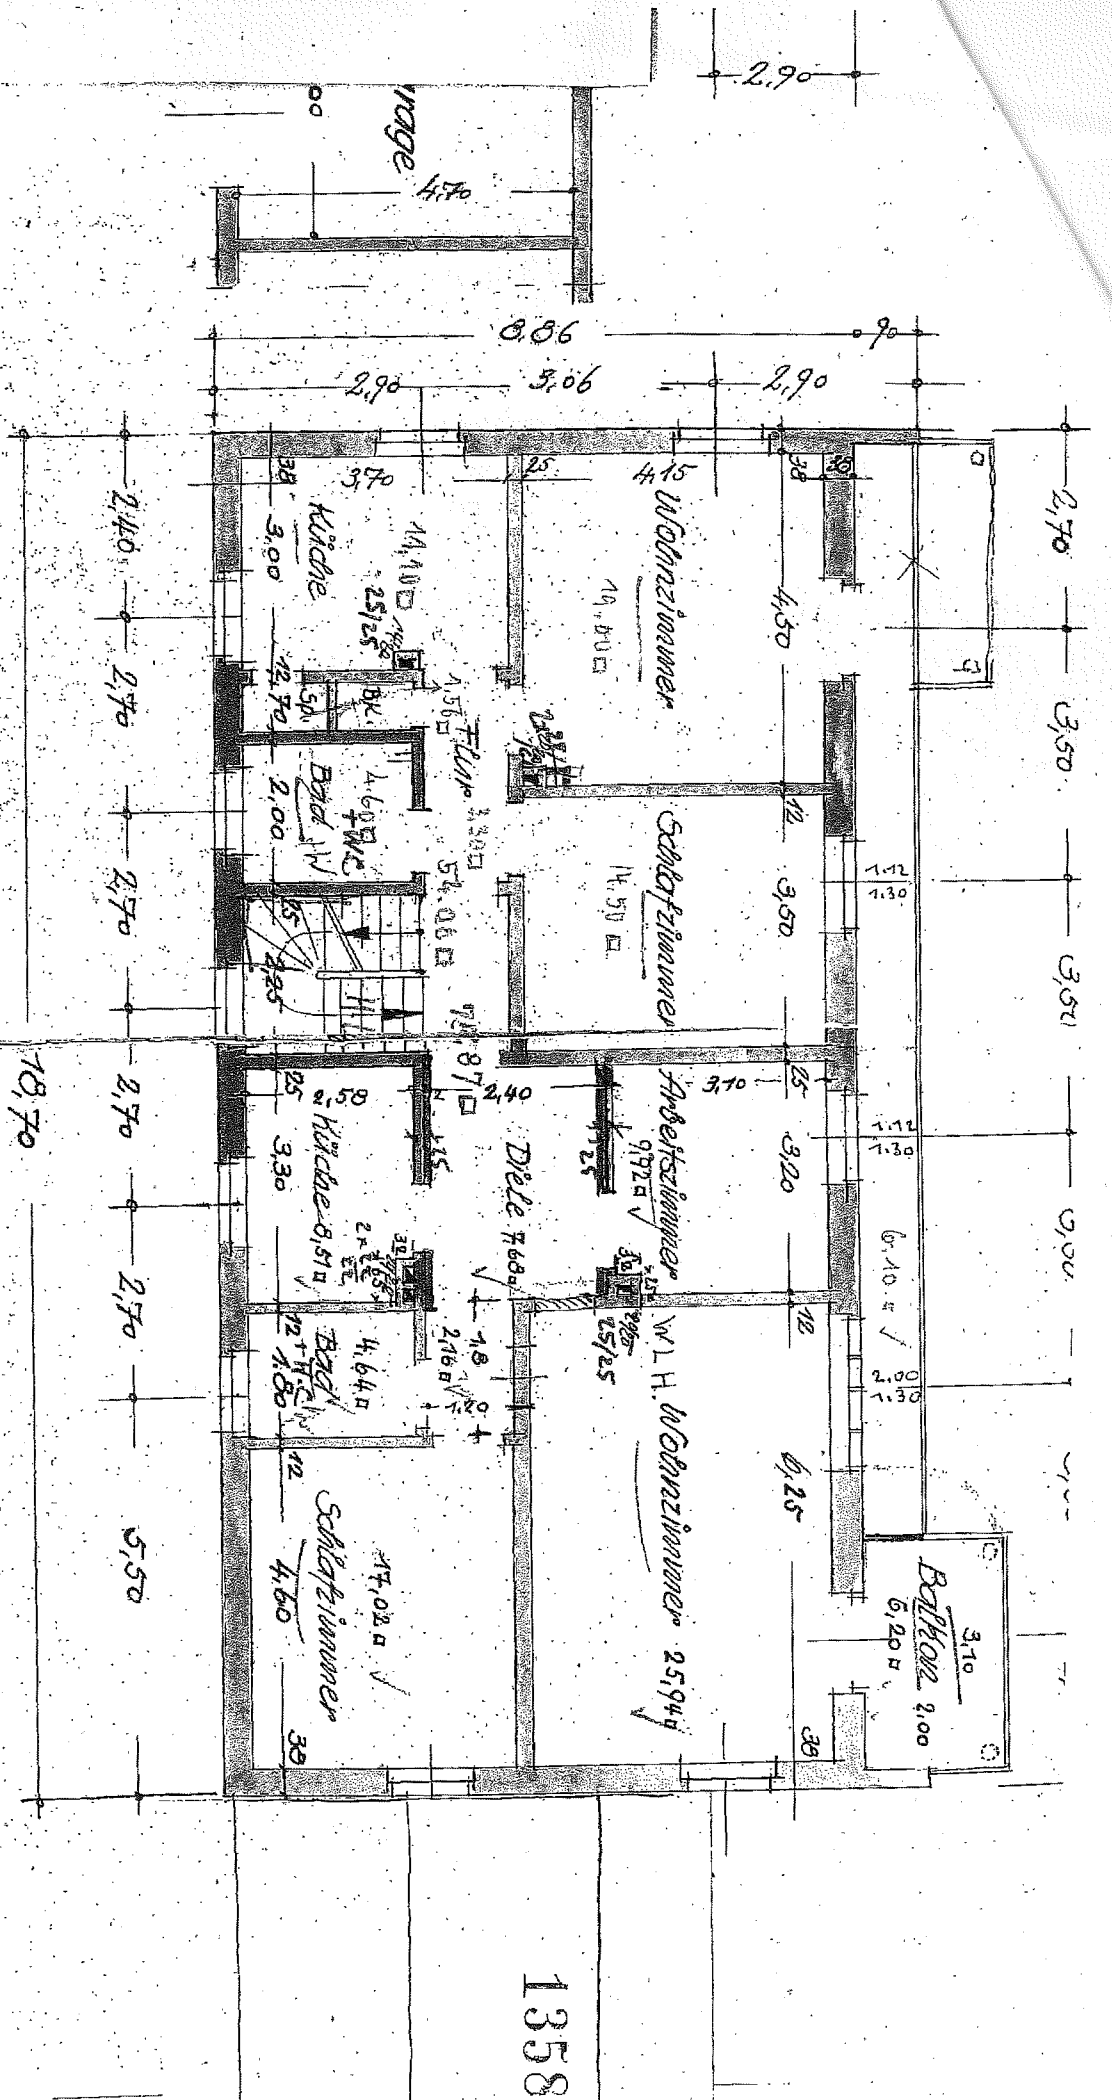

Zirkelbuch Nr. 1021
 Alt in modernem Stil gerüstet.
 Auftragen im Beschlusse sind Zirkelarbeiten
 No. - F. = 150, 100 DM
 Obergeschoss
 No. - F. = 305, 1
 1358
 28

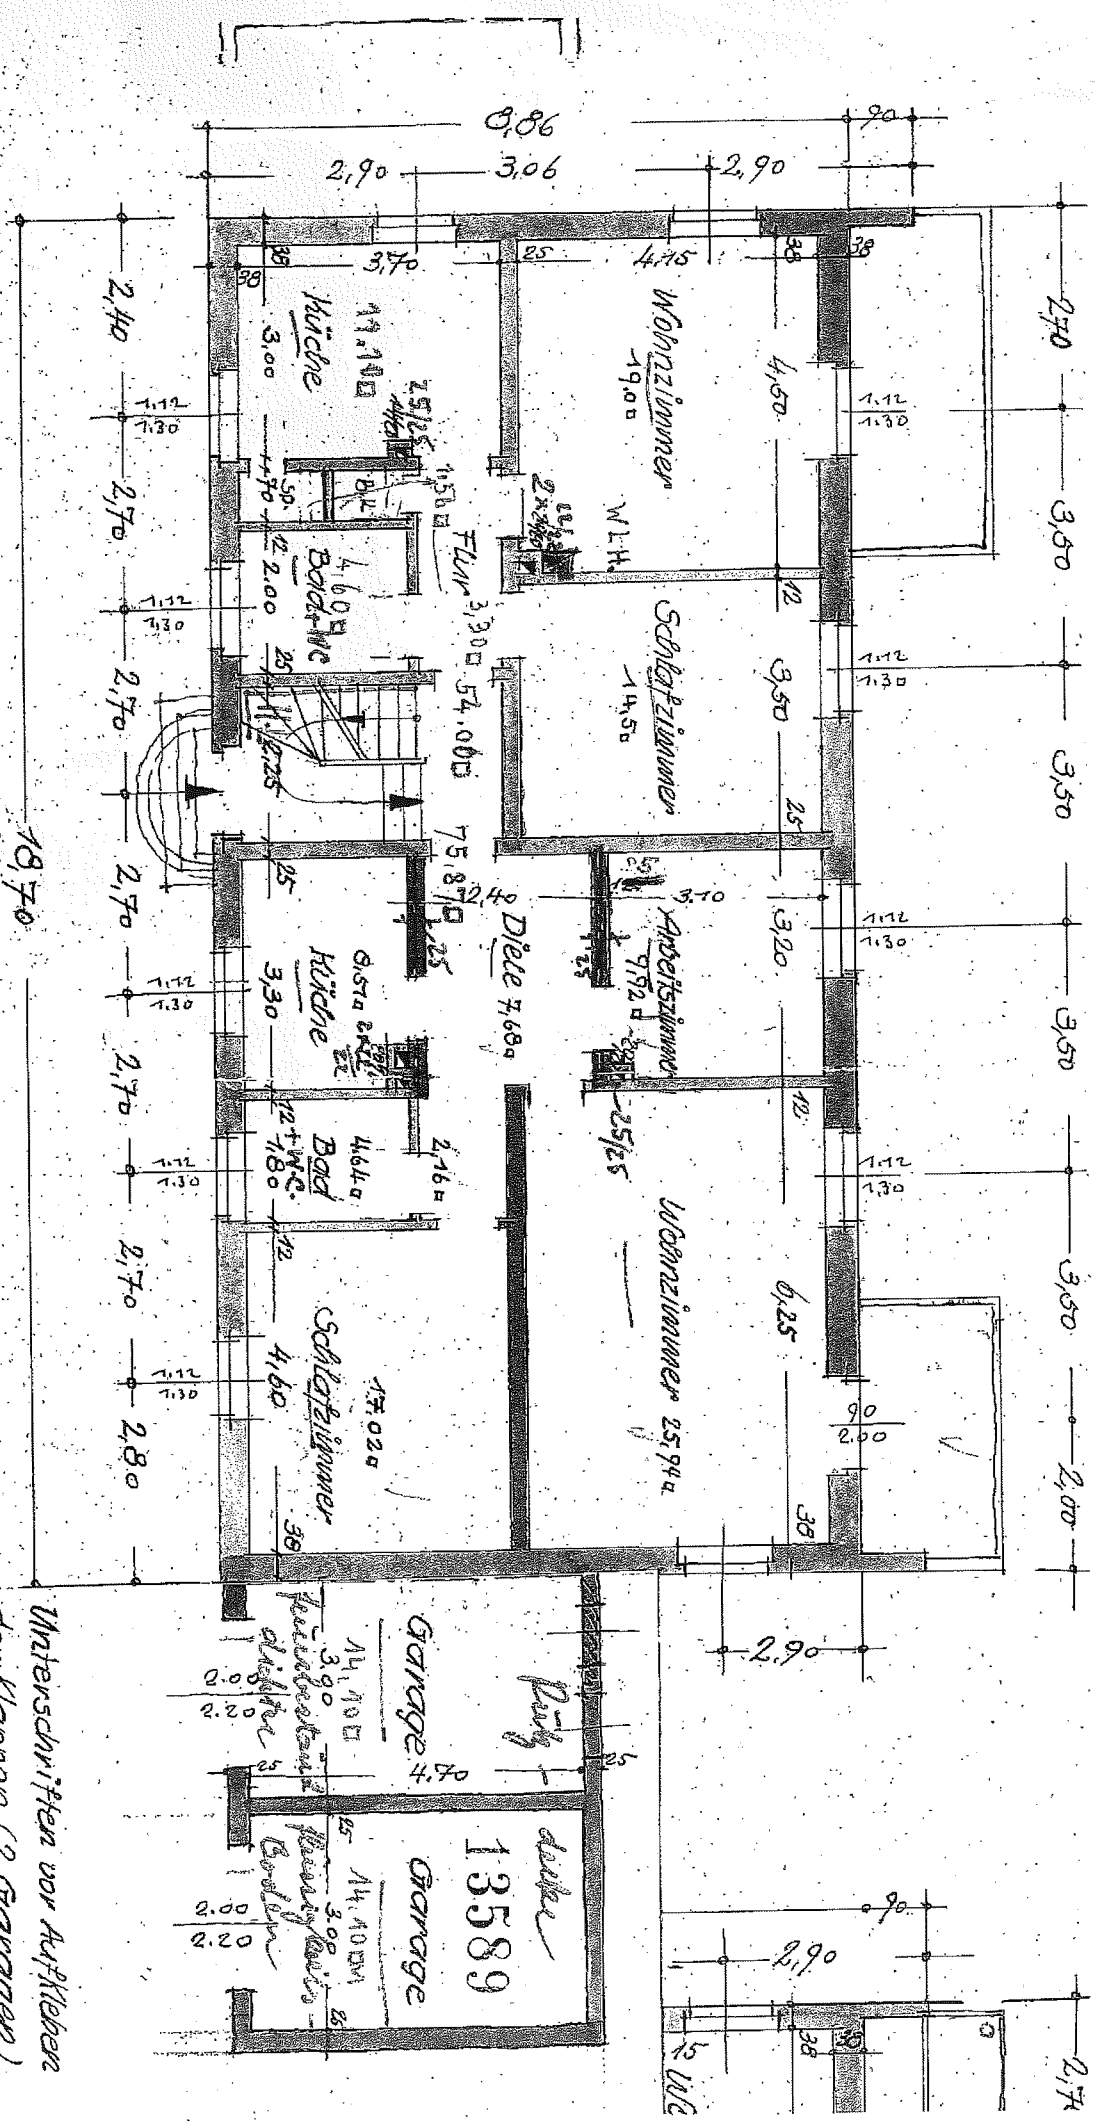

W.L.F. = 125,05cm
 Erdgeschoss


Unterschriften vor Aufkleben
 der Klappen (2 Garagen)
 11/11/11

Plan-Bezirkbuch Nr. 101

Bygghuset Garage och vandringsväg

Die Anlagen im Beschriftet sind zu beachten

43 34 6

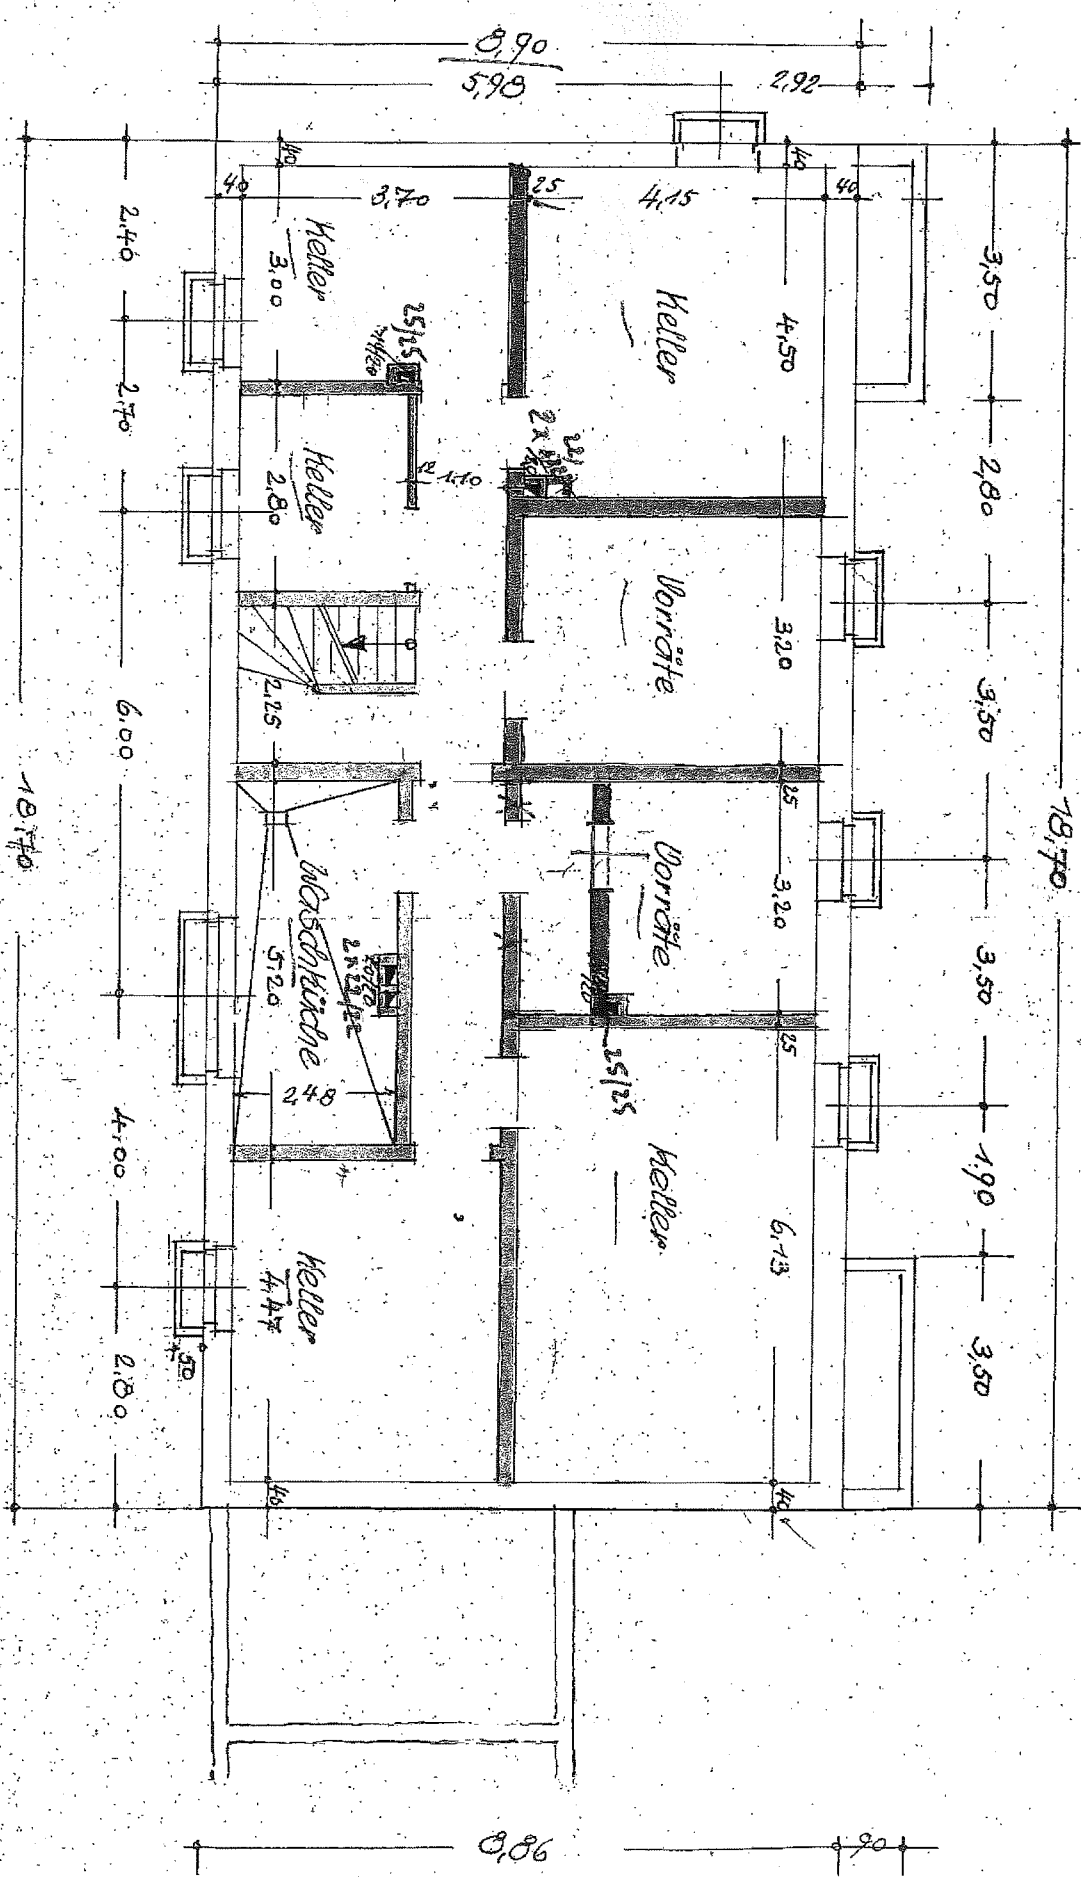

Kellergeschoss